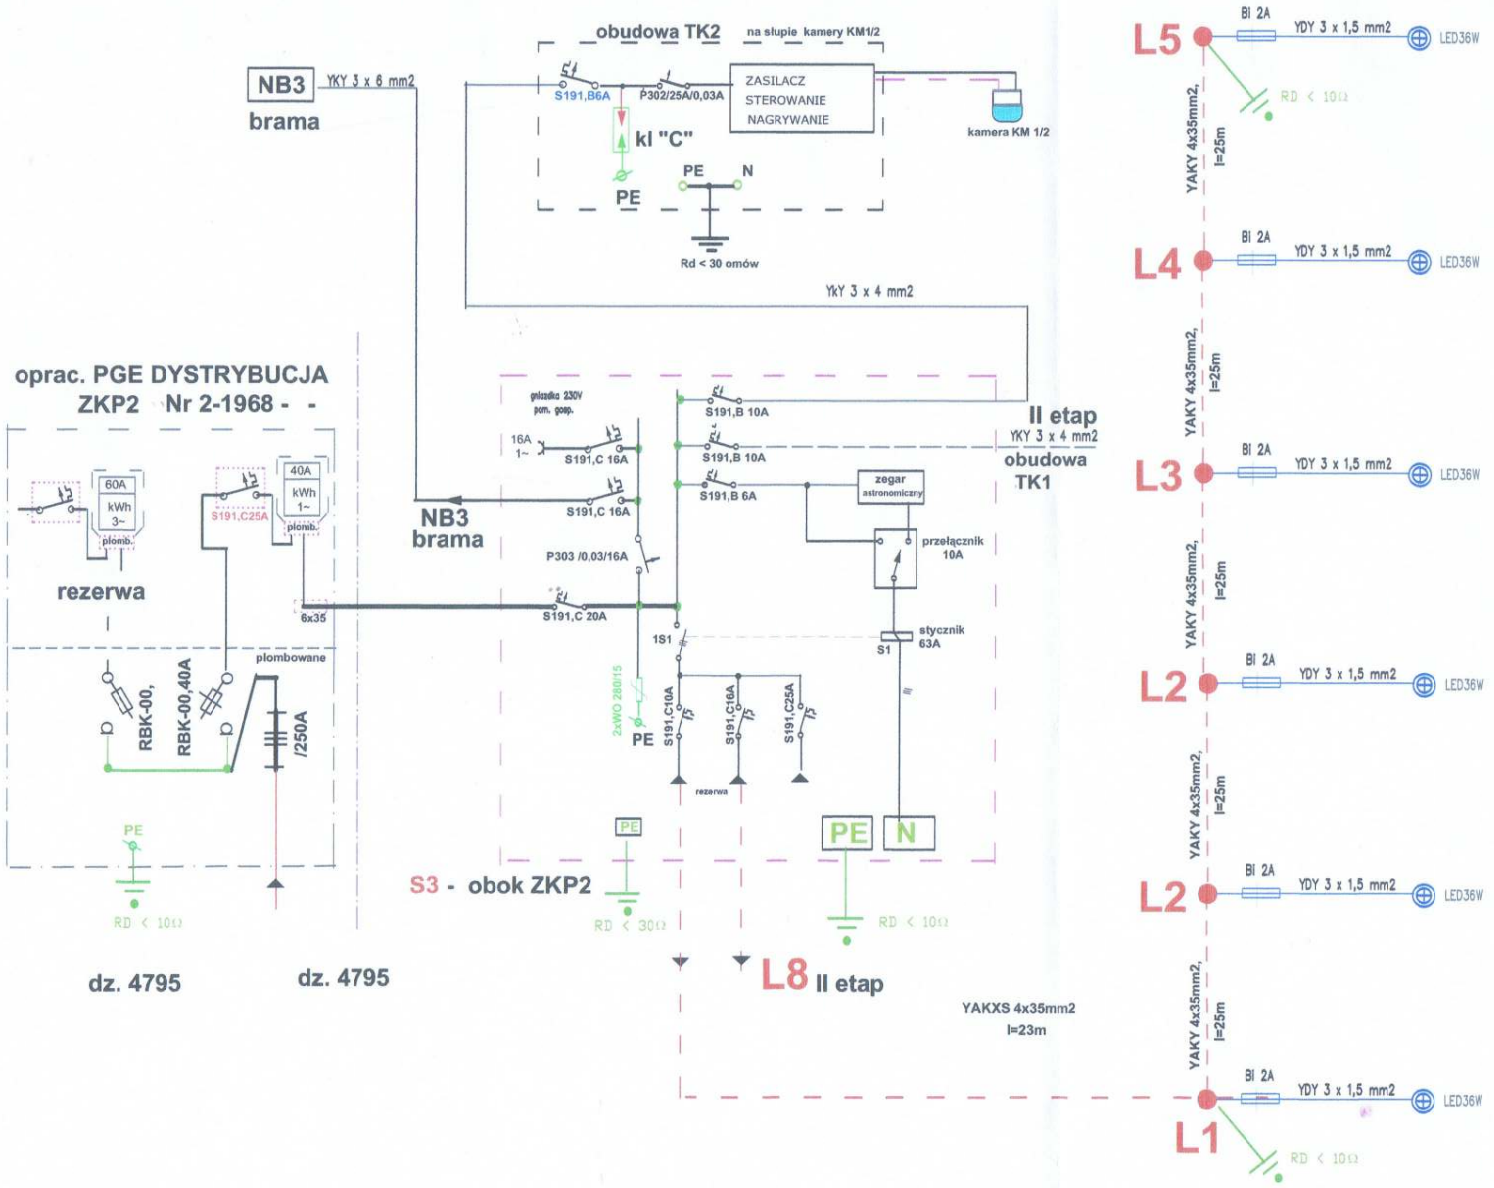

Uwagi wykonawcze:

1. Stosować oprawy LED 36W na terenie parkingu z kloszami z poliwęglanu krzemu
2. Oprawy zasilać przewodami YDY 3x1,5mm2 w latarniach zastosować układ TN-S
3. Oprawy zabezpieczać bezpiecznikami 2(4)A
4. Przewody należy układać zgodnie z normą SEP-E- 004 "Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa"

UWAGI

1. Układ sieciowy zasilania - **TNC**
2. Ochrona od porażeń
   - szybkie odłączenie zasilania
3. Układ instalacji odbiorczych w latarniach i do odbiorników - **TN-S**

Inwestycja	REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W ZYRARDOWIE I GRODZISKU MAZOWIECKIM POPRZEZ BUDOWĘ PARKINGU "PARKUJ I JEDŹ"	
Nazwa opracowania:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Jednostka projektowa:	PRONABUD sp. z o.o., tel.(+48) 8552794, ul. Okrzei 57, 96-300 Żyrardów	Inwestor: Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1 96-300 Żyrardów
Nazwa obiektu:	BUDOWA PARKINGU, ZJAZDU, CHODNIKA	
Adres inwestycji:	96-300 Żyrardów ul. POW dz. 4789, 4795	Stadium P.B.W.
Tytuł rysunku:	Schemat instalacji elektrycznych	
Funkcja / Imię i nazwisko	BRANŻA ELEKTRYCZNA	
Projektant	mgr inż. Lechosław Piotrowski, upr. bud. nr 52 / 81 Sk-ce w zakresie instalacji elektrycznych cat. MOIB nr MAZ/IE/5408/01, Podpis	Nr rys 02
Opracowanie	Marian Mączyński, upr. bud. nr GT.I.63.6.76 Sk-ce w zakresie instalacji elektrycznych cat. MOIB nr MAZ/IE/1376/02	
Data:	July 2017	Skala: